



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МЧС России по Ростовской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОСУЛИНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 110gpn_rnd@mail.ru

Единый номер «телефон горячей линии» и «телефон доверия»
(863) 239-99-99

«13» сентября 2021 г. № 4-35-

Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 18 «Одуванчик»
Г.Ф. Глуховой

ул. 50 лет Октября, 8,
г. Красный Сулин,
Ростовская область,
346361

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«13» сентября 2021 г.
(дата)

г. Красный Сулин
(город, село, район)

Я, начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Петренко Роман Сергеевич, рассмотрев материалы дела об административных правонарушениях № 220-113/2021 от «10» сентября 2021 года, в отношении юридического лица – муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Одуванчик»,

УСТАНОВИЛ:

в период времени с «09» сентября 2021 г. по «10» сентября 2021 года, завершено плановое мероприятие по надзору в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Одуванчик» по соблюдению требований пожарной безопасности, по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, 8.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Одуванчик» имеются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности, по окончании проведения мероприятия по надзору к административной ответственности в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено юридическое лицо – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Одуванчик».

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных предписаний мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты, отсутствие контроля руководителя организации, в полном объеме, что приводит к наличию нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

1. 1. Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии, используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами,

после проведения проектных работ, в нарушение части 2 статьи 82, статьи 83, части 2 статьи 103 ТР о ТПБ, пункта 5.8 СП 484.1311500.2020, раздела 4 СП 6.13130.2013, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункта 54 ППР;

2. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, в нарушение пункта 36 ППР;

3. На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в нарушение подпункта «В» пункта 35 ППР;

4. На объекте защиты допускается эксплуатация электронагревательного прибора (удлиителя) не имеющего устройства тепловой защиты, в нарушение подпункта «Г» пункта 35 ППР;

5. Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке, в нарушение абзаца 4 пункта 54 ППР в РФ;

6. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует), в нарушение абзаца 5 пункта 54 ППР.

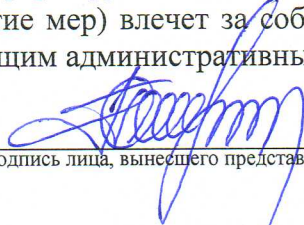
Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является отсутствие контроля, за обеспечением пожарной безопасности со стороны муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Одуванчик», а также отсутствие необходимых капиталовложений.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 КоАП РФ,

Вам необходимо:

Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение вышеперечисленных недостатков.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления (непринятие мер) влечет за собой административную ответственность, в соответствии с действующим административным законодательством.


(подпись лица, вынесшего представление)

Петренко Р.С.
(расшифровка подписи)

Представление получил(а):


(должность законного представителя)


(подпись)


(фамилия и инициалы)

«13» 09 2017 г.